

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации,
расположенной на объекте
ГБПОУ «Образовательный центр
с. Камышла»



Нурмухаметов Х.Д.

(подпись)

(Ф.И.О.)

"05" марта 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
ГБПОУ «Образовательный центр
с. Камышла»

Абугалиева А.С.

(подпись)

(Ф.И.О.)

"05" марта 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1 от "05" марта 2025 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Образовательный центр с. Камышла»

(полное юридическое наименование объекта)

446970 Р.Ф. Самарская область, Камышлинский район с. Камышла, ул. Победы 42

8846643-36-86, 8 846643-36-31, ГБПОУ СО "Образовательный центр с. Камышла"

svu_kamyshl_poo@63edu.ru Нурмухаметов Халиль Джагварович, и.о директора.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла

2. Ведомственная принадлежность государственная

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление,
здравоохранение, социальное обслуживание, образование,
культурно-досуговая деятельность, организация временного
проживания, сервисное обслуживание, транспортное
обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта региональная

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 174 человек в день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

отдельно стоящее 1-этажное здание

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов

1-центральный вход и 1-запасной выход

8. Год постройки

1930г

9. Год последней реконструкции

не проводилась

Описание маршрута следования к объекту

Проезд на автотранспортных средствах по улице Победы до парадных въездных ворот к зданию ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла», находящейся по ул. Победы д. 42. Расстояние от въездных ворот до здания – 50 метров. Проход в здание ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла» с крыльца лестничным маршем.

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		100	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус маршрутный, № маршрута нет, Остановка-Центр.	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см	съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	нет	поручни на пандусах	нет

N помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемы е мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,7 есть	М3, М4		
	Информация об объекте	наличие	есть	М4, М3, М2, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	М4, М1, М2	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1,5	М4	ремонт	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,5 нет	М4	реконструкция	
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		нет	М2	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная	нет	М2	создание	

		ширине лестницы				
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	нет	M2	создание	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	нет	M2	создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	0,1	M4, M2, M3	ремонт	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	0,03	M4, M2, M3		
	Места отдыха <2>	наличие	имеется	M4, M3		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	100	M4, M3	создание	Нет стоянок
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками	> 5% (не менее 1 места)	нет	M4, M2	создание	Нет стоянок

	на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	М4		
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	нет	М3, М2		Нет открытых лестниц
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	нет	М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	М3, М2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	М3, М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	М3, М2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам,	наличие	нет	М3, М2		

	высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	нет	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М3, М2		

1.5. Пандус на рельефе

	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	нет	М4	создание	Нет пандусов
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4, М3		

	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки		0,9			

	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,42x1,5	М3, М2	Ремонт	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	М4	реконструкция	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	есть	М4, М3, М2		
	Навес	наличие	есть	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	М4, М3, М2		
	Информация об объекте	наличие	есть	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	нет	М4		

2.2. Лестница наружная

	Несколько покрытие	наличие	нет	М3, М2	установка	
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	-	М2	установка	Нет тактильной полосы
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	-	М2	установка	Нет тактильной полосы
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	есть	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	1,28	М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0	М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	есть	М3, М2		

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	1 м	-	М4	реконструкция	Нет пандуса
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка при прямом	$\geq 1,5$ м	-	М4		

	пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4, М3		
	Нескользкое покрытие	наличие	-	М4, М3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	М4	приобретение	Нет наружного подъемника
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	-	М2		
	Световой маячок у входа <2>	наличие	-	М1		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина х ширина)	2,45 х 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) х 2 м	1,98х2,27	М4		
	Двери распашные (Р),	наличие	Р	М4, М3		

	автоматические раздвижные (А)					
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,05	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,12-0,14	М4	Ремонт	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	М2		Нет прозрачных дверных полотен
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	М2		Нет лестниц
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М3, М2		
	на высоте	0,9 м	-	М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части	$\geq 0,3$ м	-	М3, М2		

	поручней					
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	М4		Нет пандуса
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4		
	Пандус переносной (при отсутствии	наличие	-	М4		

	стационарного)					
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-			
	стационарный	наличие	-	М4		
	мобильный	наличие	-	М4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	2,27	М4		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	М4		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	0,765	М4, М3	замена	Металлодетектор стационарный

	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	М4, М1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	М4, М1		
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	М2		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	нет	М1	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	М1	установка	
	Тактильная мнемосхема	наличие	нет	М2	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	М4, М3, М2, М1	реконструкция	На эвакуационных путях
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	есть	М3	реконструкция	На эвакуационных путях
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	есть	М4	реконструкция	На эвакуационных путях
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	есть	М2	реконструкция	Раковина 0,15м

	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	М2	создание	
	Опорные устройства	наличие	нет	М3, М2	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	М2	создание	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2		Нет лестниц
	Контрастная маркировка	наличие	-	М2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	М3		
	на высоте	0,9 м	-	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	М3		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	М4		Нет пандуса

	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	-	М2		Нет лестниц
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	М3, М2		
	на высоте	0,9 м	-	М3, М2		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	M3, M2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	M2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	M2		
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:					Нет лифта
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве $\geq$ 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов $\geq$ 1,1 х 1,4 м	-	M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq$ 0,9 м	-	M4		
	Зеркало	наличие	-	M4		
	Поручни	наличие	-	M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	M1, M2		

	Знак доступности	наличие	-	М4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	М2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	М2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	-	М4		Обслуживание через окно/прилавок нет
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²	-	М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N ____						
	Ширина проема двери	>= 0,9 м	0,85	М4	ремонт	
	Высота порога	отсутствие	нет	М4, М3	ремонт	
	Информация тактильная	наличие	нет	М2	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	М4, М3, М2, М1		
	размещение на высоте	<= 1,2 - 1,8 м	1,60	М4		

	<2>					
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	0,03	М2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	есть	М3		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	М4	Реконструкция	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,75	М4, М3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	М4		Обслуживание с перемещением нет
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	-	М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)					
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	М4	Реконструкция	Кабин нет
	Место для сидения <2>	наличие	-	М3		
	Крючки для костылей (на	наличие	-	М3		

	высоте 120 см с выступом 12 см) <2>					
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	M4	Реконструкция	Зала нет
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	M4	Реконструкция	Спец зоны нет
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	нет	M1	Реконструкция	Санузла нет
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	нет	M4, M3, M2	Реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	-	M4		
	Тактильная маркировка	наличие	-	M2		

	санузла					
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное	-	М4		
	Кабины для инвалидов:		нет		Реконструкция	
	количество кабин	> 1 шт.	-	М4, М3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	М4, М3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	-	М4, М3, М2		
	Унитаз:		-			
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	-			
	писсуар	Высота не более 0,4 м	-			
	опорные поручни	наличие	-	М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие	-	М4		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ x 1,2 м	-	М4		
	крючки для костылей (на	наличие	-	М3		

	высоте 120 см с выступом 12 см)					
	Раковина:		есть		Реконструкция	В коридоре на эвакуационных путях
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,98	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	-	М3		
	водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие	-	М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	-	М4, М3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	2,17х6,20	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3		
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4, М3		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	М4		
	Душевые:		нет		Реконструкция	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	М4, М3		

	душевой					
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	-	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	-	М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	М4, М3, М2		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	М4, М3, М1, М2		
	Надписи:	наличие	есть	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	>= 1,5 м и <= 4,5 м до уровня пола	2,05	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	>= 0,075 м	0,040	М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	есть	М4, М3, М1, М2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	есть	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	1,36	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	>= 0,075 м	0,075	М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	есть	М4, М3, М1, М2		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	М2	Приобретение и установка	
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	-	М2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	М2		
	на кнопках управления лифта	наличие	-	М2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	М2		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	М1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	М2, М1		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	М4		

	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	M2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	M1, M2		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	M4, M2, M3, M1		
	Индукционная система:	наличие	нет	M1		
	стационарная	наличие	нет	M1		
	переносная	наличие	нет	M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Здание Учебного корпуса №2 ГБПОУ СО «Образовательный центр с. Камышла» для МГН групп М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью, М4 – инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках признан недоступным.

Здание доступно частично избирательно (ДЧ-И) для МГН групп М1-люди, не имеющие инвалидности со сниженной мобильностью, М3- инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки) а также для инвалидов с нарушением умственного развития.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте Учебный корпус №2 на 33 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ Учебный корпус №2 на 1 л.

Экспликация к поэтажному плану строения на 1л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

План эвакуации на 1л.

Руководитель рабочей группы:
зам. дир. по УВР Абугалиева Алия Сазитовна



подпись

Члены рабочей группы:

и.о. директора Нурмухаметов Халиль Джагварович

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

специалист по охране труда Бадыков Руслан
Ринатович

(должность, Ф.И.О.)

Председатель общества инвалидов Камышлинского
района Дерзиманова Зульфия Мардугалимовна

Заведующий хозяйством Нурутдинов Альфир
Асфирович

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Зам. директора по УПР Ибрагимов Ляйля Рамилевна

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " 20__ г. (протокол N __)

Комиссией (название)

N п/п	Общие сведения об объекте	Характеристика деятельности (по
----------	---------------------------	------------------------------------

Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждае мость и очередн ость адаптац ии	Виды работ по адаптаци и <3>	Плано вый период (срок) испол нения	Ожидае мый результ ат (по состоян ию доступн ости) <4>	Дата конт роля	Резуль таты контро ля <5>	Дата актуализации информации на карте доступности субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	ДЧ-И (О,У)	Капи- тальный ремонт	Индивид уальное решение с ТСР	По мере выдел ения фин. средст в	ДЧ-И (О,У)	По план у	ДЧ-И (О,У)	До 30.03.2026г.

проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

Реестр
объектов социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения Самарской области

[illegible]

<1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично [графе 17](#).

№1 Пути движения к зданию (Автобусная остановка)



№2 Пути движения к зданию (тротуар от автобусной остановки)



№3 Пути движения к зданию (Пешеходный переход к зданию)



№4 Пути движения к зданию (Вход через калитку)



№5 Вход на территорию образовательного учреждения.



№6 Территория прилегающая к зданию



№7 Путь к главному входу (тротуар ведущий к зданию)



№8 Главный вход в здание (Крыльцо с лестничным маршем)



№9 Крыльцо входная площадка (Поручни с двух сторон)



№10 Тамбур (распашная дверь)



№11 Вход в здание (распашная дверь)



№12 Пути движения внутри здания (коридор)



№13 Пути движения внутри здания(коридор)



№14 Пути движения внутри здания. (запасной выход)



№15 Зона оказания услуги (информация визуальная)



№16 Зона оказания услуги (информация визуальная)



№17 Зона оказания услуги (визуальная информация)



№18 Дверь кабинета



№19 Дверь кабинета



№20 Дверь учебного кабинета



№21 Дверь учебного кабинета



№22 Обслуживание в кабинете (учебные классы)



№23 Обслуживание в кабинете (учебные классы)



№24 Обслуживание в кабинете (учебные классы)



№25 Санитарно-гигиенические узлы.



№26 Система информации и связи.



№27 Система информации и связи.









№31 Система информации визуальная




№32 Запасной выход из здания



№33 Крыльцо тамбура запасного выхода



Схема объекта спондилируемой территории

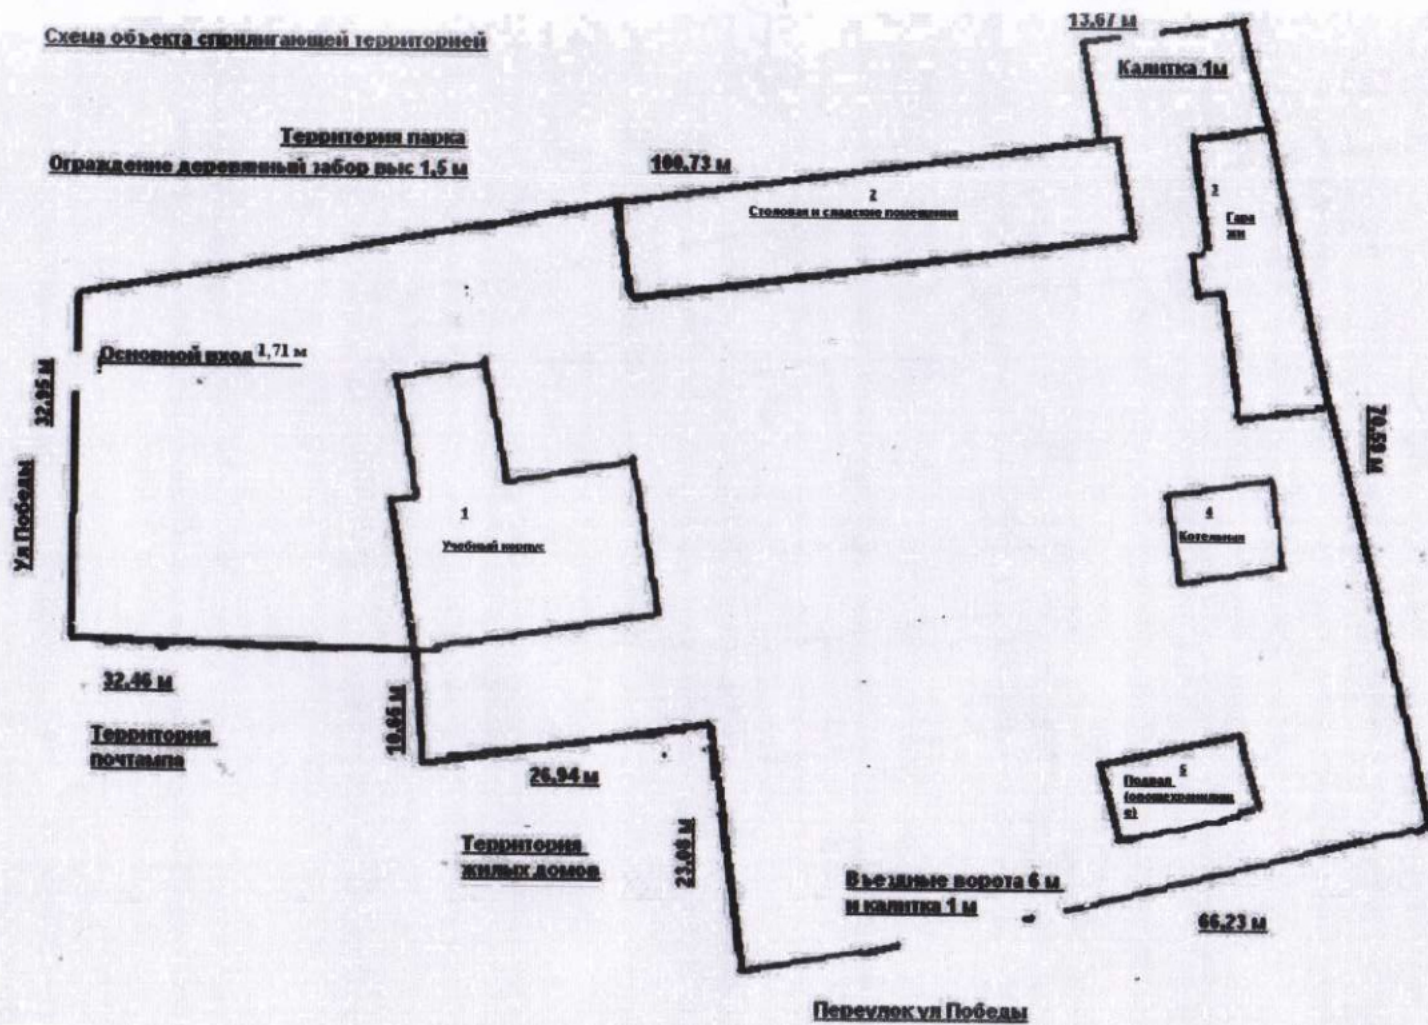

Приложение № 7

Hand-drawn floor plan of a building with 16 numbered rooms. The plan includes dimensions for each room and corridor, and overall building dimensions. Rooms are numbered 1 through 16. Dimensions are given in meters. The plan shows a central corridor (room 1) connecting various rooms. Rooms 4, 5, and 6 are at the top left. Rooms 7, 8, and 9 are at the top right. Rooms 10, 11, 12, 13, 14, and 15 are at the bottom. Rooms 16 and 17 are on the left side. The overall dimensions are 12.73m by 11.18m. The plan also shows a staircase and a door labeled 'EXIT'.

Overall dimensions: 12.73m (width) x 11.18m (depth).

Room dimensions (Room Number, Width, Depth):

- Room 1: 15.39m (width) x 2.72m (depth)
- Room 2: 4.15m (width) x 2.87m (depth)
- Room 3: 4.15m (width) x 3.96m (depth)
- Room 4: 4.20m (width) x 4.88m (depth)
- Room 5: 4.15m (width) x 3.96m (depth)
- Room 6: 5.52m (width) x 4.64m (depth)
- Room 7: 5.58m (width) x 5.60m (depth)
- Room 8: 5.52m (width) x 4.64m (depth)
- Room 9: 5.58m (width) x 5.60m (depth)
- Room 10: 5.60m (width) x 2.12m (depth)
- Room 11: 6.21m (width) x 3.49m (depth)
- Room 12: 6.25m (width) x 4.50m (depth)
- Room 13: 6.30m (width) x 2.78m (depth)
- Room 14: 6.30m (width) x 2.78m (depth)
- Room 15: 6.79m (width) x 4.20m (depth)
- Room 16: 4.25m (width) x 4.73m (depth)
- Room 17: 4.25m (width) x 4.73m (depth)

Other dimensions and features:

- Staircase: 3.86m (width) x 2.70m (depth)
- Corridor 1: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 2: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 3: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 4: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 5: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 6: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 7: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 8: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 9: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 10: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 11: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 12: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 13: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 14: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 15: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 16: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 17: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 18: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 19: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 20: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 21: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 22: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 23: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 24: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 25: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 26: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 27: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 28: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 29: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 30: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 31: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 32: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 33: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 34: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 35: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 36: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 37: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 38: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 39: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 40: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 41: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 42: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 43: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 44: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 45: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 46: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 47: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 48: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 49: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 50: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 51: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 52: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 53: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 54: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 55: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 56: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 57: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 58: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 59: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 60: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 61: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 62: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 63: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 64: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 65: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 66: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 67: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 68: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 69: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 70: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 71: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 72: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 73: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 74: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 75: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 76: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 77: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 78: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 79: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 80: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 81: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 82: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 83: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 84: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 85: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 86: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 87: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 88: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 89: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 90: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 91: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 92: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 93: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 94: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 95: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 96: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 97: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 98: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 99: 2.05m (width) x 12.10m (depth)
- Corridor 100: 2.05m (width) x 12.10m (depth)


2010 10 2011

Гайнуллин И.М.

18 12 06

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Районный корпус ГПОУ "Образовательного
центра с. Камышла", ул. Победы, 42
1 ЭТАЖ

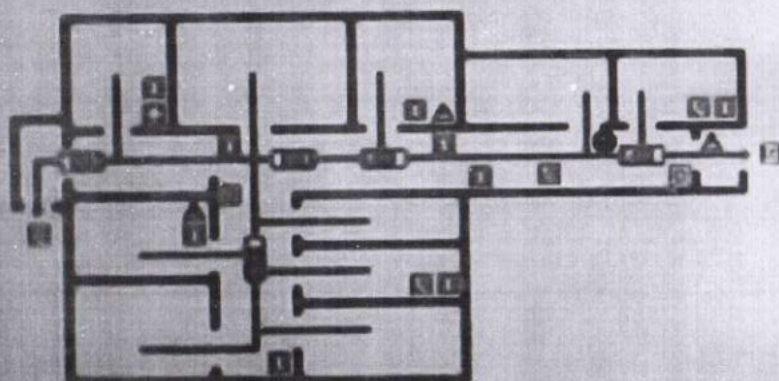

Условные обозначения



Действия при пожаре Средства сложностей 1

№	Период действия	Действия
1	Сигнал на пожарную тревогу 112 или 102, или, если установлен пожар, или сигнал. Провести меры по эвакуации учащихся и учителей.	Эвакуация учащихся и учителей
2	Организовать эвакуацию учащихся и учителей, обеспечить безопасность. Обеспечить эвакуацию.	
3	При обнаружении пожара или сигнализации пожарной тревоги немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101.	
4	Организовать эвакуацию учащихся и учителей, обеспечить безопасность. Обеспечить эвакуацию.	
5	Организовать эвакуацию учащихся и учителей, обеспечить безопасность. Обеспечить эвакуацию.	